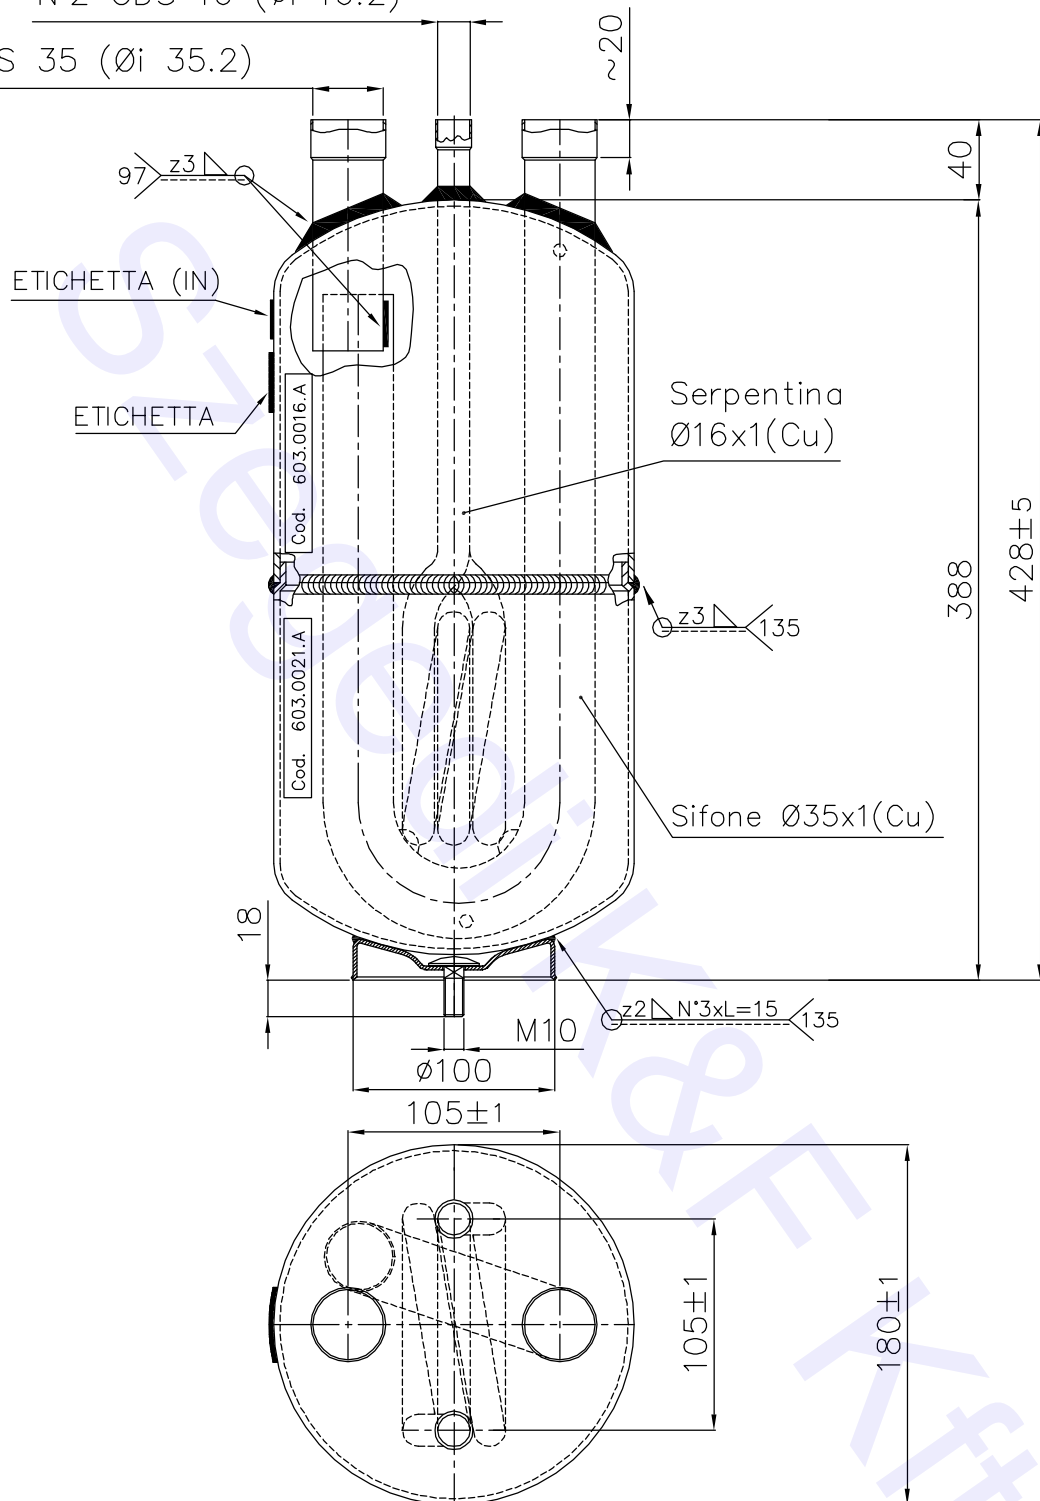


ATTACCHI SALDOBRASATI 97

MARCHIO 

CAT. I

SZEGEDI K & F LTD.

N°2 ODS 16 (ϕ i 16.2)N°2 ODS 35 (ϕ i 35.2)

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA colore NERO

RAL 9005

POLV. ☒ LIQ. ☐LEGNAGO
VERONA-Italy
I-37048

Tipo 08/S-S-ODS 35/16

Fabbricazione- Nr.

Anno di fabbr.

Gruppo Fluidi 2 / Escluso /

Categoria I / Volume V:L 7.8

Temperatura TS-°C -10|100 -50|100

Pres.max.consentita PS-bar: 20 15

Pres. di collaudo PT-bar: 28.6

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CODICE: 404.0403.A

			AGGIORNATA ETICHETTA, T min. a -50°C E CERTIFICATO Bernini 19/07/2003	FIRMA	IM	SOSTITUISCE 100.0010.A		MATERIALE PED-97/23/CE		SVILUPPO			
						SOSTITUITO							
							Disegnato	Controllato	Approvato	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5		SCALA	PROIEZIONE 
						Data	02/11/01	07/11/01	03/11/01				
						Firma	Bernini	VENTURINI	CARRELLI				
						 s.r.l.		TIPO		SERAR./ CON SCAMBIATORE DI LIQUIDO A NORME PED-(CE)			
								MODELLO		Ø180X430			
						COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO		CODICE		100.0010.P		FOGLIO	
						S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)						1/2	