



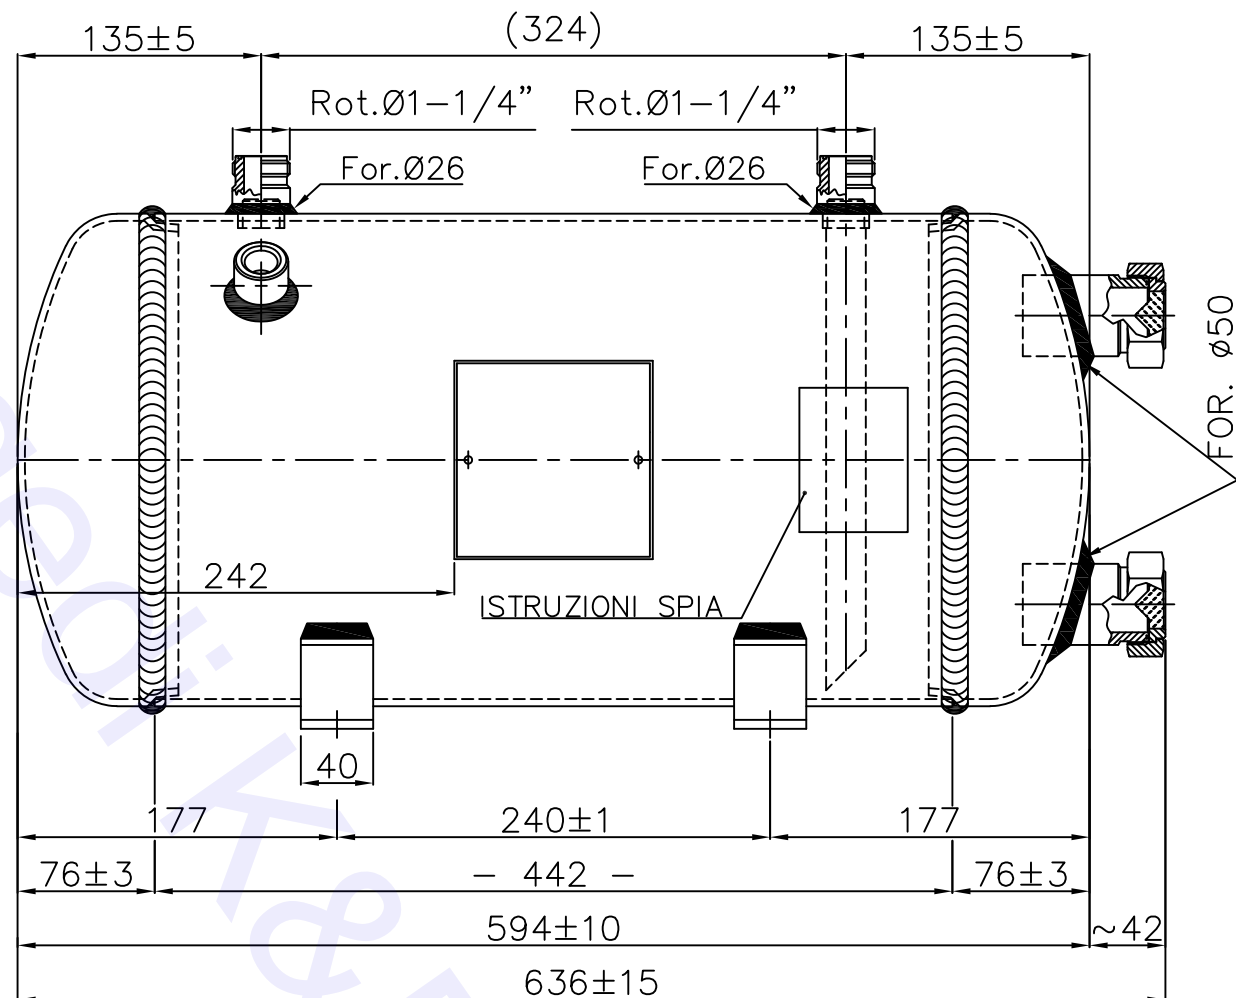

ESEGUIRE SECONDO
PROGETTO 404.0301.B

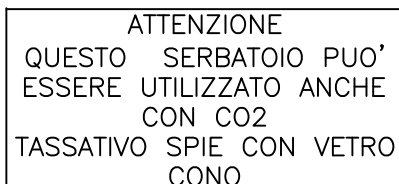

	LEGNAGO VERONA-ITALY S.p.A. I - 37048		 0036
	Tipo: FL30+2SGR7+SV(R5/R5) Type: Type:		
Fabricazione- Manufacture- Fabrication-	Nr.		
Anno di Fabricazione Manufacture year Année de fabrication			
Volume Volume Volume	V: L	30	
Temperature Temperature Température	TS-°C	min: -40/-20 max: -20/-10	-10 120
Pressione massima consentita Max.Permmissible pressure Max.Pression admissible		PS-bar:	21/30 45
Pressione di collaudo test pressure Pression d'essai		PT-bar:	64.35
Gruppo Fluidi/Fluids Group/Groupes fluides Categoria/Category/Categorie		2 / III / /	Escluso Excluded Exclu

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI #0-2	VERNICIATURA colore <u>NERO</u>		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CODICE: 404.041.A																			
	RAL <u>9005</u> POLV. ☐ LIQ. ☒					IM	MODIFICHE	FIRMA	SOSTITUISCE			MATERIALE						SVILUPPO				
	SOSTITUITO								PED-2014/68/UE													
	Data	Disegnato							Controllato	Approvato	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5				SCALA	PROIEZIONE						
	Firma	VENIURINI							CAZZARELLI	VIGNOLI G.					1:1							
									TIPO				RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)									
	COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)								MODELLO				RHK-30/B FK30									
								CODICE 170.0188.B								FOGLIO 1/1						