


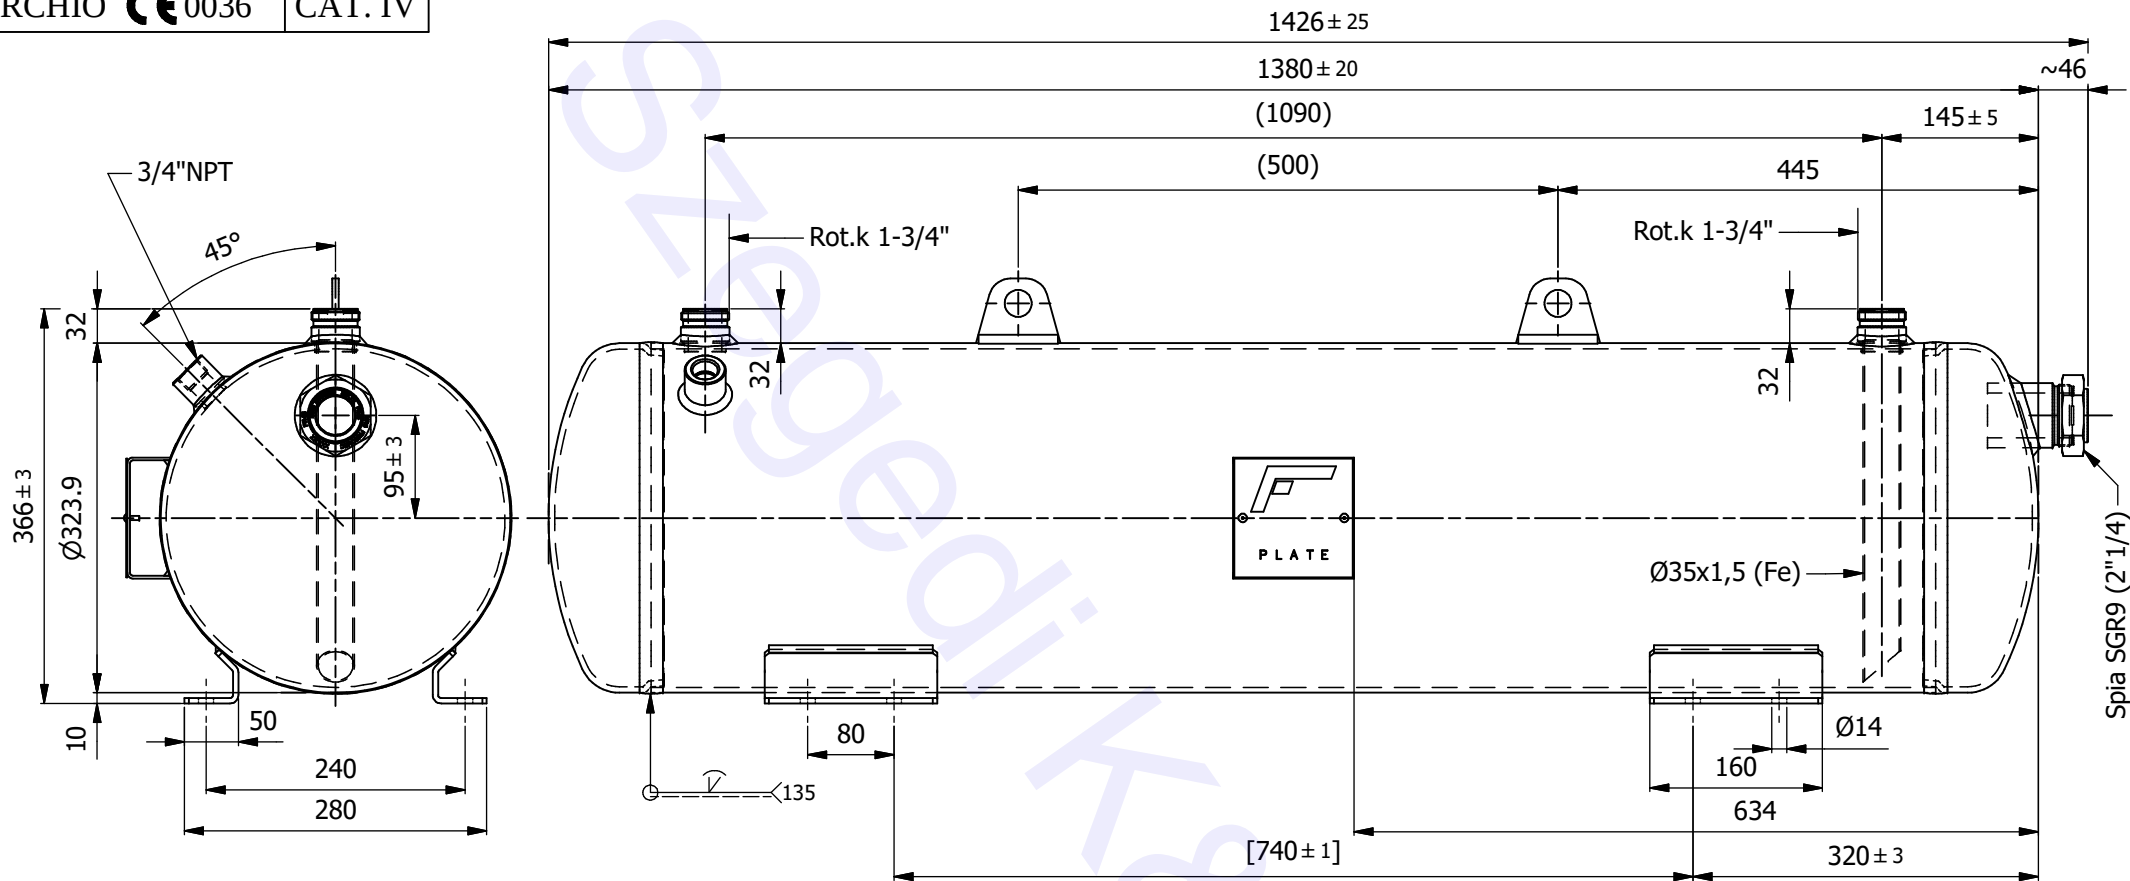

CRONOLOGIA REVISIONI			
REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
1	Messa a giorno	15/06/2020	Lovato
2	SOSTITUITO MANTELLO, ERA CODICE 2020553A	15/03/2021	CARLI M.

-TASSATIVO-
MONTARE SPIE CON
CESTELLO E PALLINA

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

MATERIALE
PED-2014/68/UE

SCALA
-

DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA			
TIPO / TYPE:	FL 100.32+SGR9+SV(R7/R7)		
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:	VERNICIATURA / PAINTING:		
CE0036-X	LOGO CE: --	NERO RAL 9005	
VOLUME:	100 Lt.	LIQUIDO	
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:	2	/	ESCLUSO / EXCLUDED:
CATEGORIA / CATEGORY:	IV	/	/
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:	-30	+120	-10 +120
PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:	21 bar		33 bar
PS. COLLAUDO / TEST PRESSURE:	47.19 bar		



FIRME	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
DATA: 14/06/2005	Venturini	Ferrarini	Vignoli
PROGETTO - MOD. 3301/I - SP001	DICHIAR.CONFORMITA' 4040411A	ISTRUZIONI A01	
TIPO: RICEV. FL 100.32+SGR9+SV(R7/R7)			
CODICE: 1330255A		PESO ~64,83	FOGL. 2 / 2