



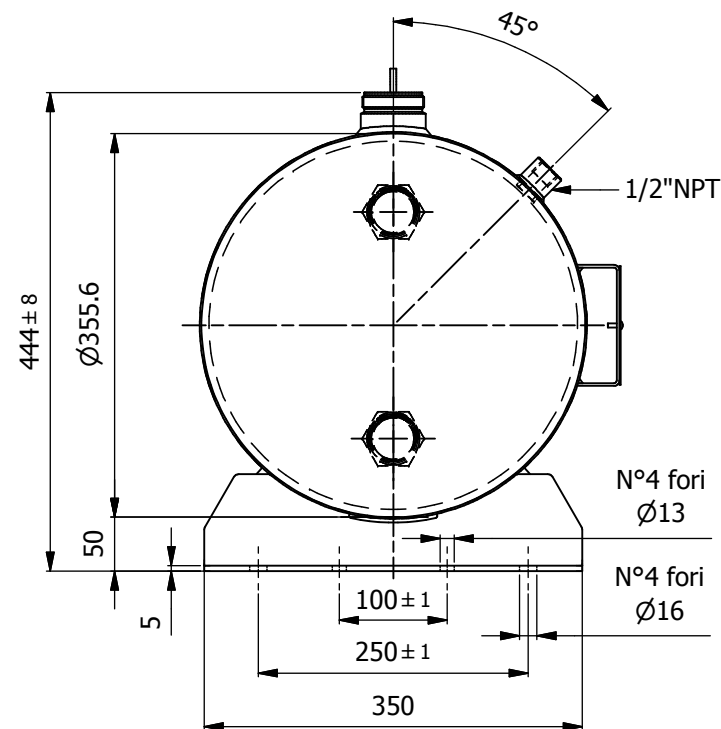

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.																	
FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com								MATERIALE				SCALA					
RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS								PED-2014/68/UE				-					
DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA								DICHIAR.CONFORMITA'		FIRME		DISEGNATO		CONTROLLATO		APPROVATO	
TIPO / TYPE:		FL150+2SGR7+SV (R9/R9)						4040411A		DATA:21/06/2018		Lovato		Venturini		Ferrarini	
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:								VERNICIATURA / PAINTING:									
CE0036-X		LOGO CE: --		NERO RAL 9005						PROGETTO: 3300/I							
VOLUME:		150 Lt.		LIQUIDO													
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:				-40		120		-10		120		TIPO: RICEV. FL 150+2SGR7+SV (R9/R9)					
PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:				21 bar				33 bar									
PRESS.DI COLLAUDO / TEST PRESSURE:				47.19 bar													
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:						2		/									
ESCLUSO / EXCLUDED:				/		CATEGORIA/ CLASS:		IV		/							
CODICE: 13300310																	

-TASSATIVO-
MONTARE SPIE CON
CESTELLO E PALLINA

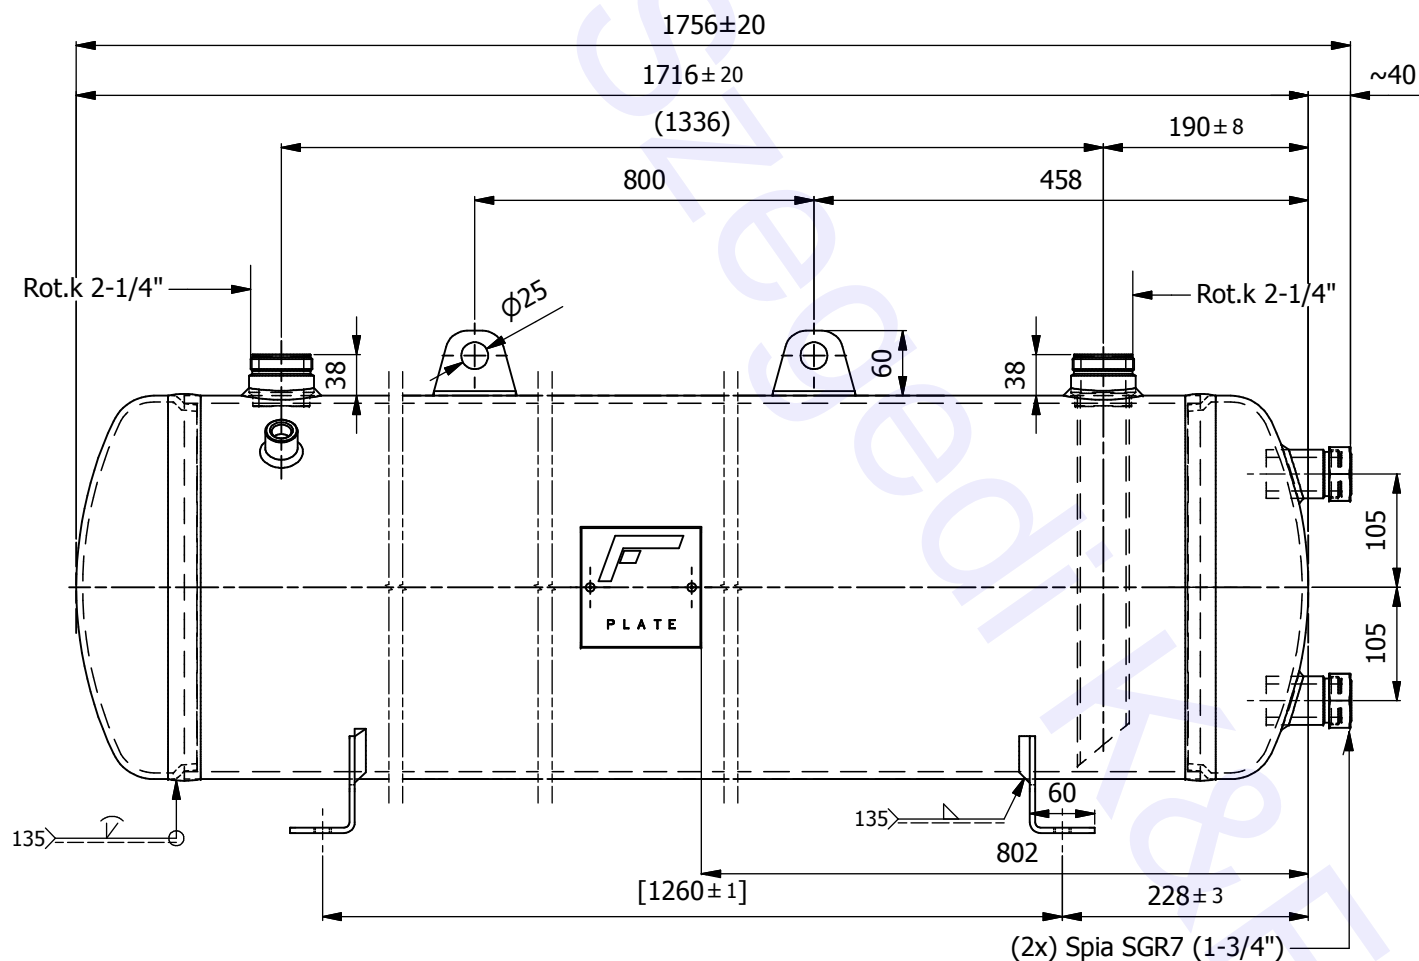